

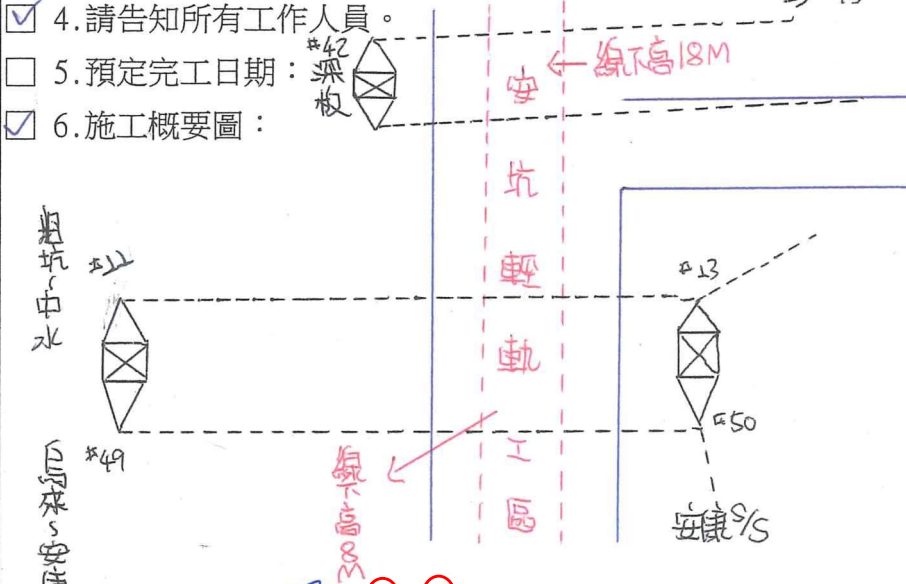
### 鄰近高壓電作業安全宣導紀錄表

維護部門： 台北線務段北二分隊北二保線班

輸電線路下(旁)

表單編號：

電纜管線上(旁)

線路名稱	345KV深美~板橋線 69KV粗坑-中水線, 烏來~安康線		區間： #42~#43 #22~23, #49~50
宣導內容(標的)	輸電線路下(旁)施工請與導線保持345KV5M以上、69KV1.5M以上安全距離		
宣導時間	109年12月22日 10時40分		
宣導人員	陳○○	電話	2934-4125-296
承包商(民眾)	張○○	電話	
地址			
宣 導 內 容	<p><input checked="" type="checkbox"/> 1. 貴處場所上方有 <u>345/69</u> kV 輸電線路，該線路無絕緣外覆，接近時有感電危險，各項作業活動請保持 <u>1.5</u> 公尺以上安全距離。</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 貴處場所下方有本公司輸電電纜管線，請謹慎開挖，鄰近時請改以人工開挖，以免挖損管線，造成公共危險。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3. 如有需要服務，請電話 <u>2934-4125轉296</u> 連絡。 → #43</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. 請告知所有工作人員。</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 預定完工日期：<u>深美板橋</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 6. 施工概要圖：</p>  <p>承包商/民眾簽名：<u>張○○</u></p> <p style="text-align: right;">※謝謝支持合作，祝工作順利，健康幸福</p>		